


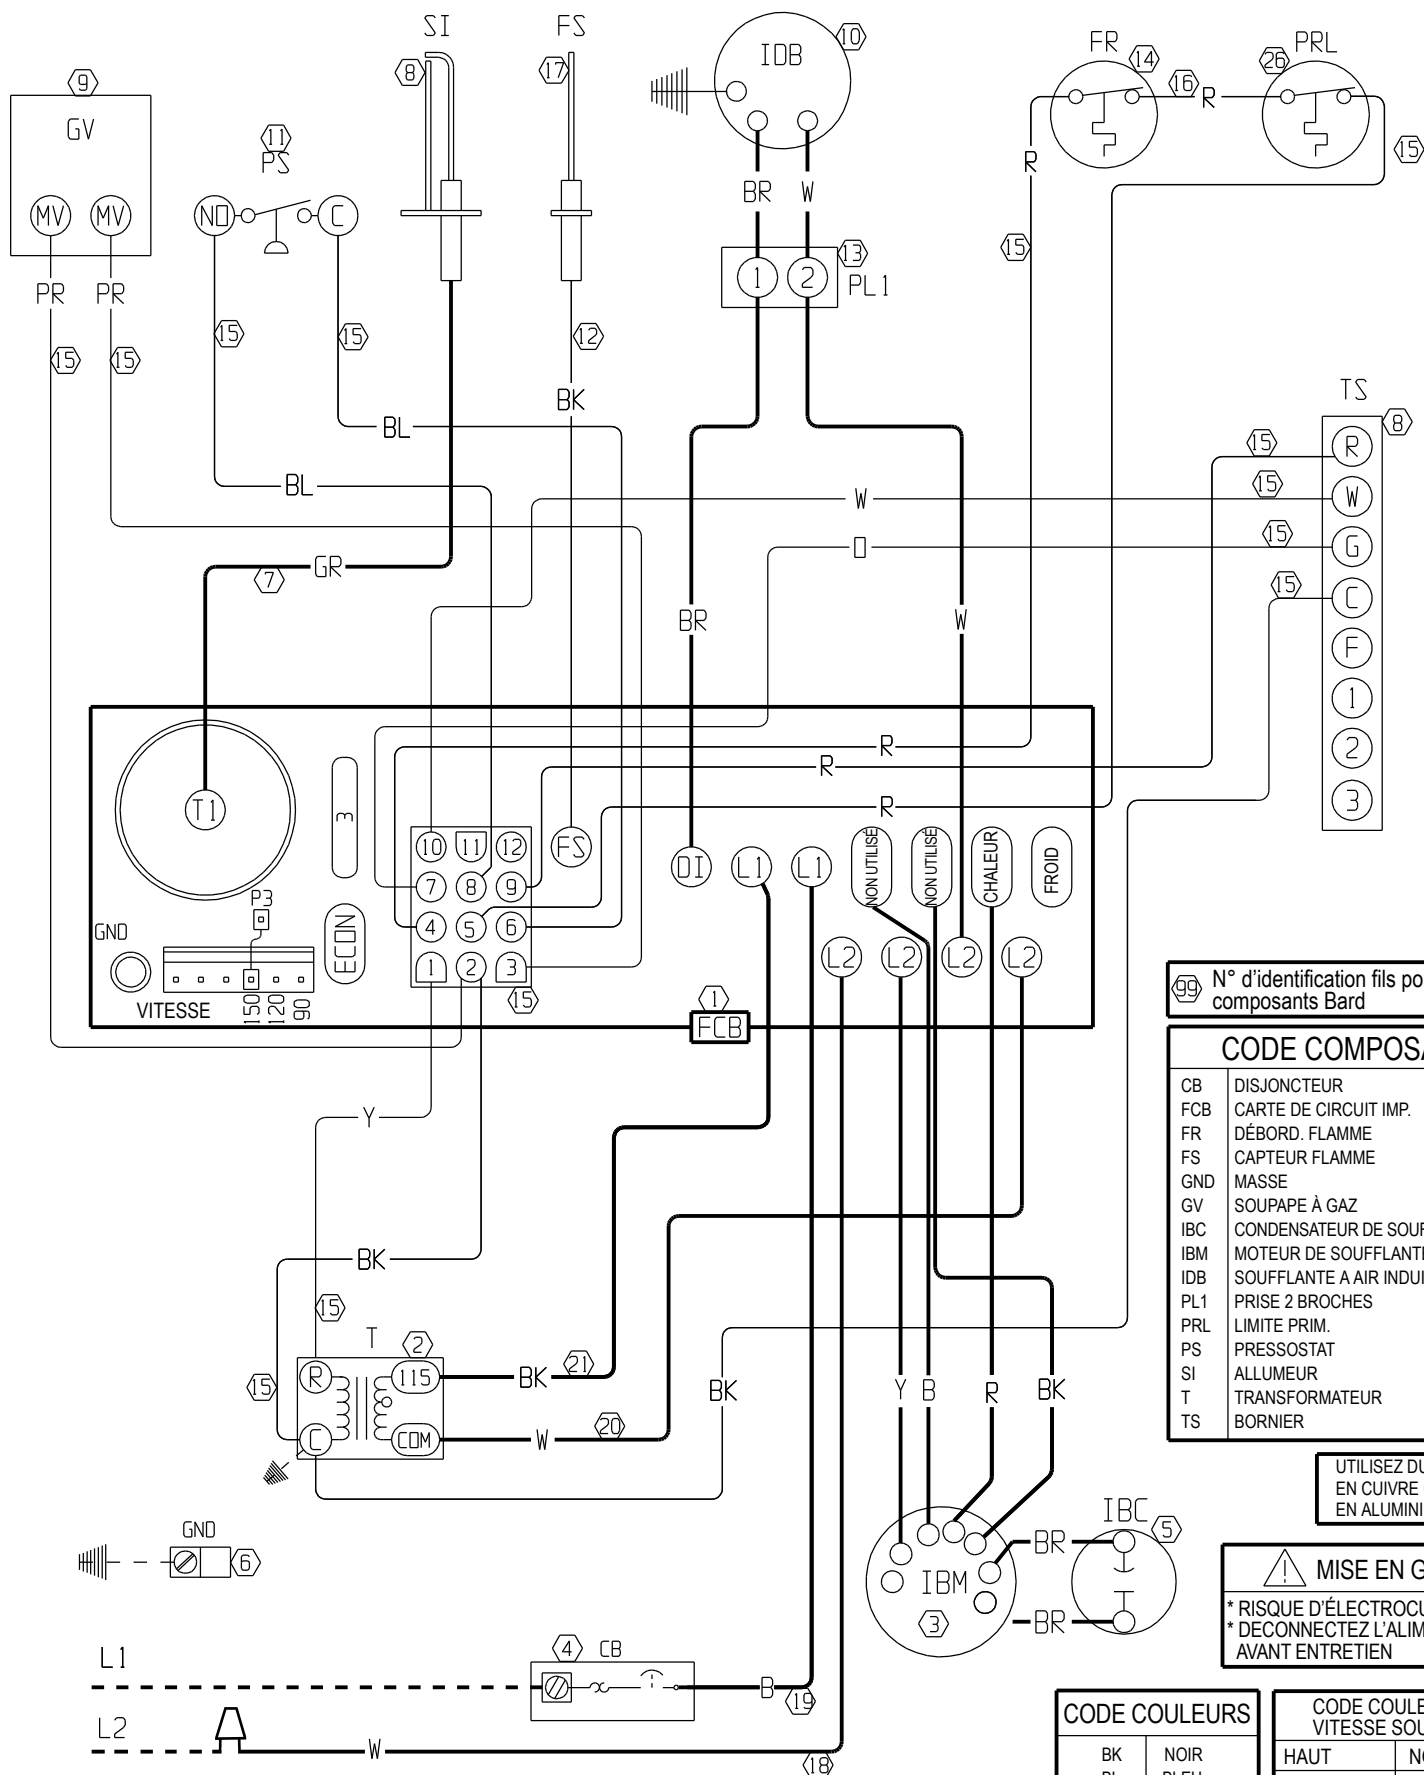

N° d'identification fils pour composants Bard

CODE COMPOSANT	
CB	DISJONCTEUR
FCB	CARTE DE CIRCUIT IMP.
FR	DÉBORD. FLAMME
FS	CAPTEUR FLAMME
GND	MASSE
GV	SOUPAPE À GAZ
IBC	CONDENSATEUR DE SOUFFLANTE INT.
IBM	MOTEUR DE SOUFFLANTE INT.
IDB	SOUFFLANTE A AIR INDUIT
PL1	PRISE 2 BROCHES
PRL	LIMITE PRIM.
PS	PRESSOSTAT
SI	ALLUMEUR
T	TRANSFORMATEUR
TS	BORNIER

UTILISEZ DU FIL
EN CUIVRE OU
EN ALUMINIUM

MISE EN GARDE
* RISQUE D'ÉLECTROCUTION
* DECONNECTEZ L'ALIMENTATION
AVANT ENTRETIEN

CODE COULEURS

BK	NOIR
BL	BLEU
BR	MARRON
GR	GRIS
O	ORANGE
PR	VIOLET
R	ROUGE
W	BLANC
Y	JAUNE

**CODE COULEURS
VITESSE SOUFL.**

HAUT	NOIR
MOYEN	BLEU
FAIBLE	ROUGE
NORMAL	JAUNE OU BLANC

CODE DE CABLAGE

230	VCA	USINE	—
230	VCA	TERRAIN	- - - - -
24	VCA	USINE	—
24	VCA	TERRAIN	- - - - -

SI L'UN DES CÂBLES D'ORIGINE DOIT ÊTRE REMPLACÉ,
IL DOIT L'ÊTRE PAR DES CÂBLES DONT LA TEMPÉRATURE
NOMINALE EST D'AU MOINS 105°C À L'EXCEPTION DU
CÂBLE D'ALLUMAGE HAUTE TENSION DONT LA
TEMPÉRATURE EST DE 250°C